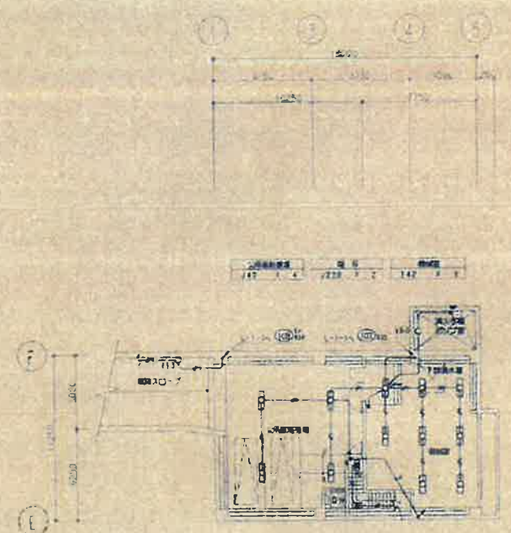

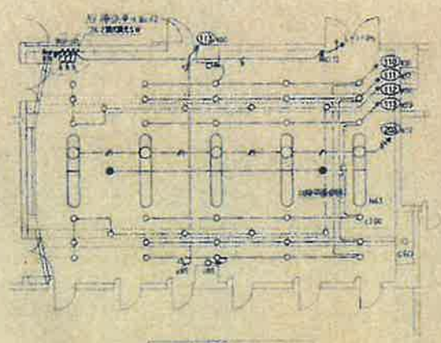

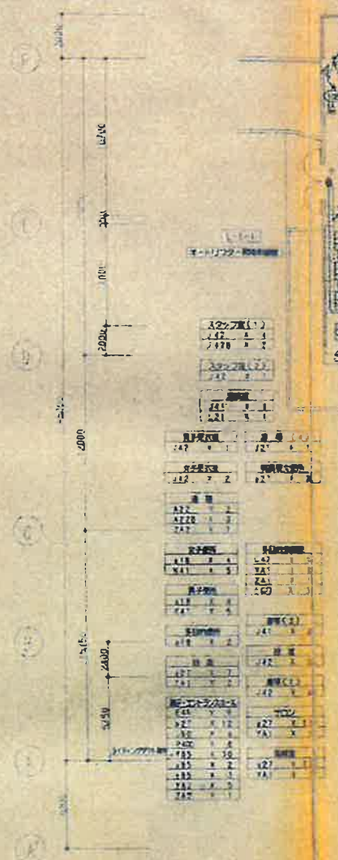

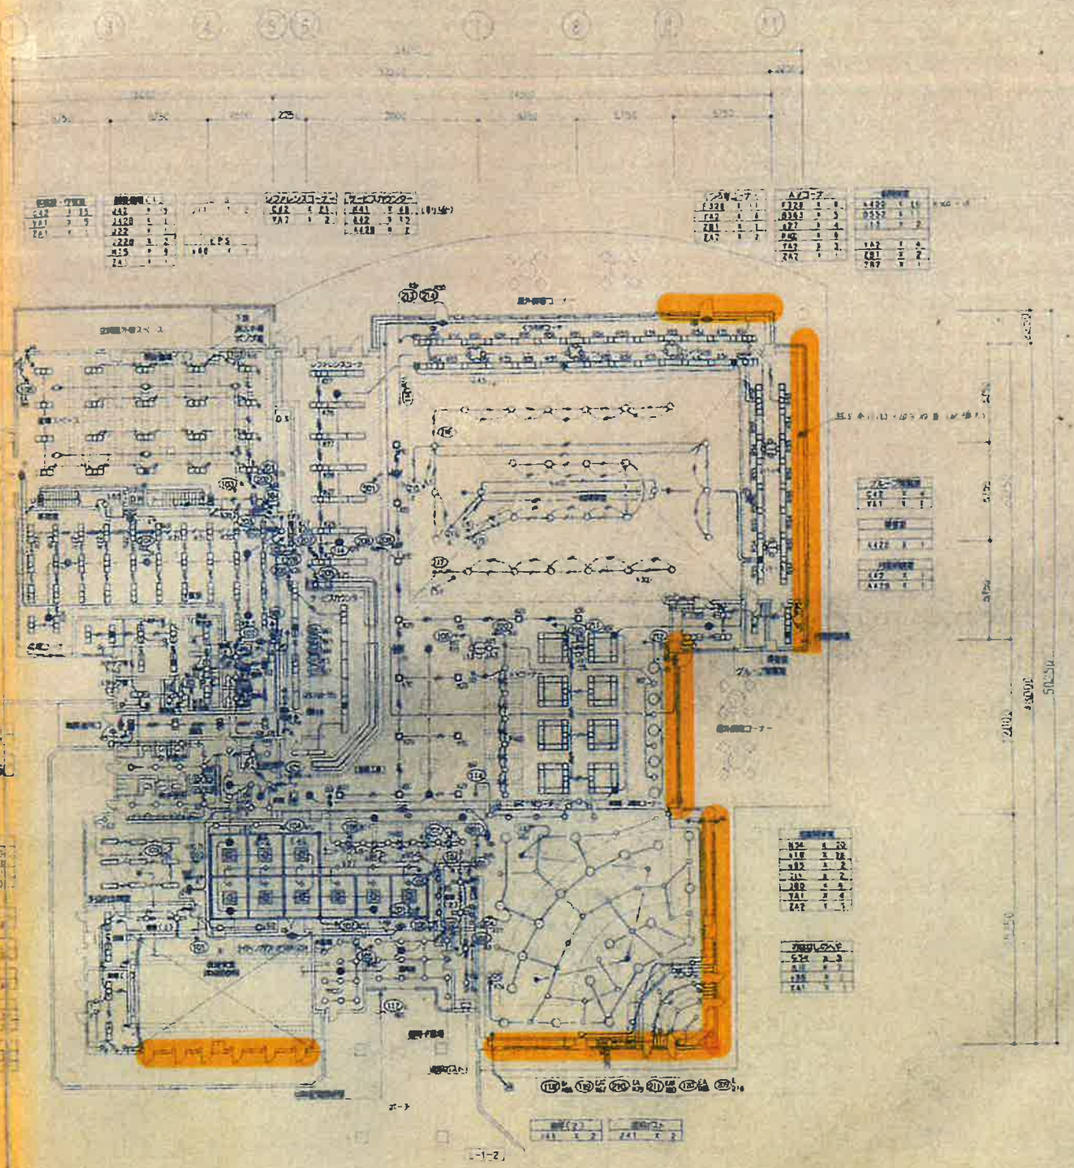

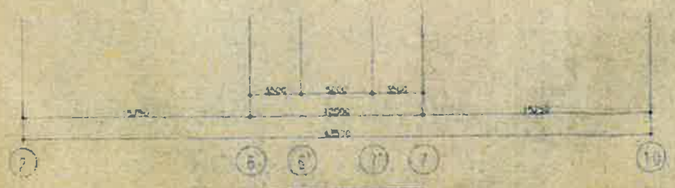

注記

埋込配管記号は下記とし、二重天井内はケーブルこうのしとする。

- 1V2.0X2 (PF16)(13)
- 1V2.0X2 E16 (PF16)(13)
- 1V2.0X3 E16 (PF18)(25)
- 1V2.0X4 E16 (PF22)(25)

- ⑤ オートリフター 埋込配管は下記とする。
- VVF16-3C オートリフター用埋込配管を示し、[illegible]に走る。
- CPEV09-1P 埋込配管を示し、分電盤 L-1-1 に走る。
- オートリフター用埋込配管 6回路 (20A) 下階停止位置設定用タイマー付。
- オートリフター操作盤 6回路

- VVF 3D-2C
- VVF 4 -3C
- VVF 4 -2C×2
- VVF 4 -2C+3C
- VVF 4 -3C×2
- CPEV09-1P (PF18)(13)

○印は埋込配管及び壁コンセントを示す。
●は1.2.(プル・プッシュ・パターン)スイッチ
●は1.2.(プル・プッシュ・パターン)スイッチ
プル・プッシュパターンについては現場打合せの上決定する。



COMMENT

株式会社 アクティ ツジ設計 一級建築士事務所 大臣 [illegible]

DATE H8.

(仮称)広陵町立図書館新築工事 (電気設備)

地階・1階平面図 電灯

SCALE 1:200

NO. E/12